

Поставщик: _____
подпись М.П.

Покупатель: _____
подпись М.П.

Цветовое оформление № 0439-19-ЭМ1.АР блок-модулей
комплектной трансформаторной подстанции
(Технологическое присоединение нежилых зданий по адресу:
г. Новомосковск, ул. Первомайская, район дома 77)

Приложение № ___ к Спецификации № ___
к договору поставки № _____ от _____.201__ г.
лист ___ из ___ листов


Цвет окраски, цветовая палитра RAL

№	Элемент конструкции	Цвет окраски, цветовая палитра RAL	
		<input type="checkbox"/> стандарт	<input checked="" type="checkbox"/> по заказу
1	Крыша (профлист)	3005	7032
2	Крыша (фронтон)	7032	7032
3	Нащельник верхний	7032	7032
4	Стены	7035	1014
5	Стойки	7032	7032
6	Козырек двери	7032	7032
7	Обрамление дверей отсека УВН, РУНН	7032	7032
8	Дверь отсека УВН, РУНН (полотно)	7032	1014
9	Дверь УВН, РУНН (вентиляционные решетки)	7032	7032
10	Ворота трансформаторного отсека	7032	7032
11	Нащельник нижний	7032	7032
12	Вентиляционные решетки	7032	7032

Наличие логотипа заказчика	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет
Место нанесение логотипа	
Размеры логотипа, мм	
Шифр логотипа согласно брендбука компании	
Дополнительные требования:	

Перечень стандартных позиций цветовой палитры RAL

1014	1015	2000	
3005	3020	5003	
5005	5015	6029	
7032	7035	7040	
9005	9016		

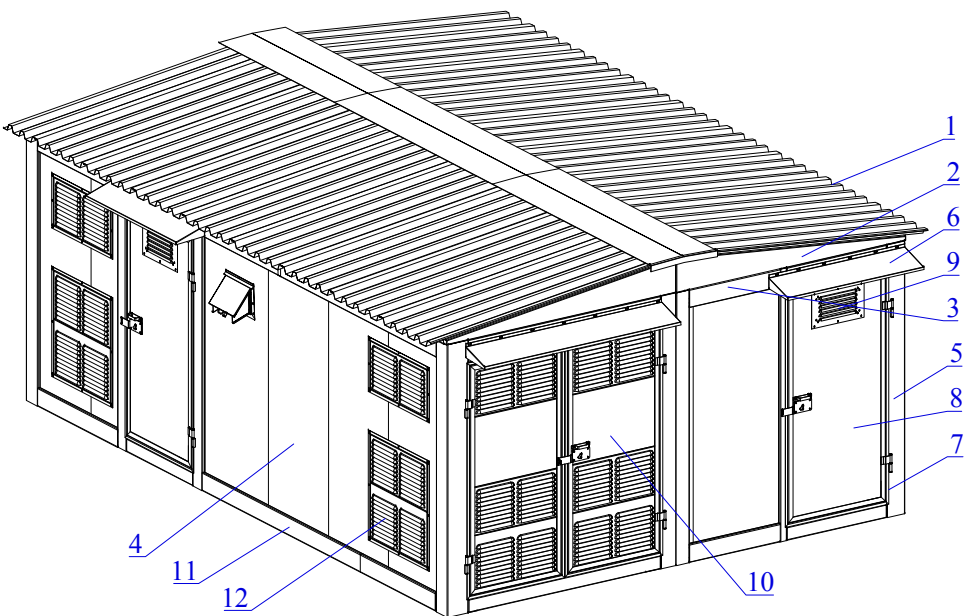

1. Надписи, размещаемые на трансформаторных воротах "Тр-р №1", а также на дверях УВН и РУНН "РУ 6 кВ" и "РУ 0,4 кВ" соответственно, выполнить посредством печати на металлической основе, толщиной не менее 0,5 мм и размерами 380х90 мм.
2. Знаки W08 "Опасность поражения электрическим током", размещаемые на дверях и воротах КТП, выполнить по ГОСТ 12.4.026-2015 со стороны 300 мм, посредством печати на металлической основе, толщиной не менее 0,5 мм.
3. Дополнительно на каждой входной двери УВН и РУНН, а также на трансформаторных воротах силового трансформатора, разместить надпись, указывающую диспетчерское наименование подстанции - "ТП-331", выполняемую на посредством печати на металлической основе, толщиной не менее 0,5 мм и размерами 380х90 мм.
4. Табличку 380х90 мм с надписью "КТП № ___" на дверях не устанавливать.